



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL CORSA 1.2i

- Anno: 1991 • Sigle Motori: X12SZ
- Iniezione: elettronica single point Rochester
- Accensione: elettronica digitale Rochester
- › Miscelatore: 12MX 0004 0001
- › Complessivo Eco Gas


Data: 3.10.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:

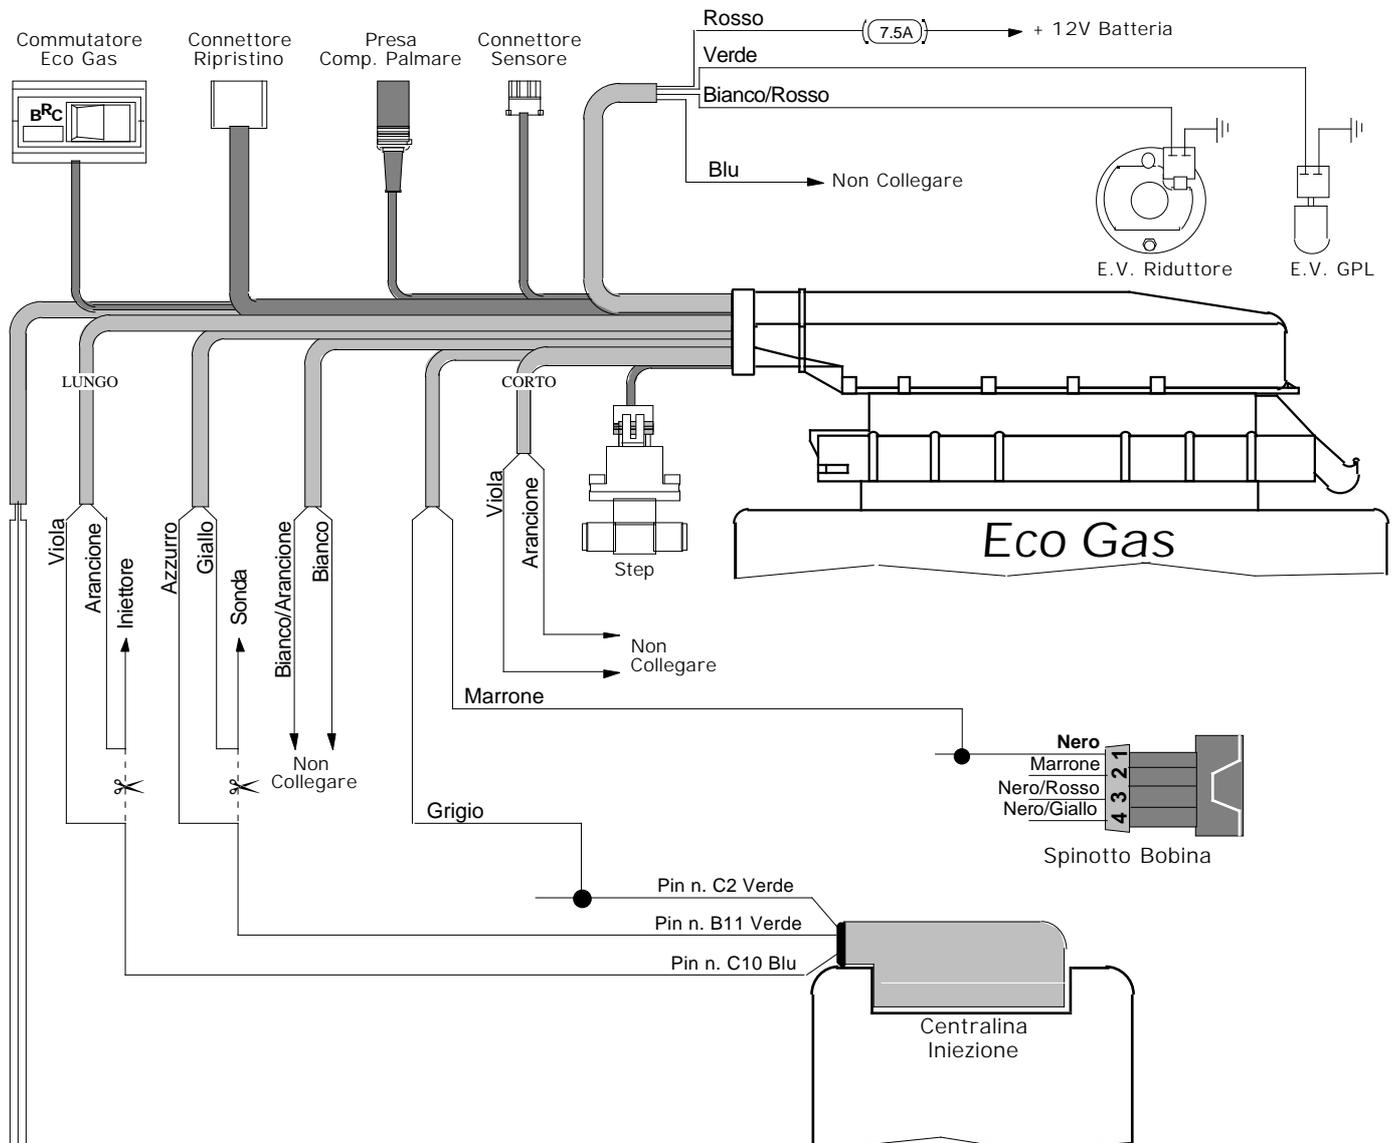

**SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000**

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco → Non Collegare

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.