




PEUGEOT 405 1.4 i.e.

Data: 15.11.96
 Schema N°: 1
 Annulla Sch. del: //./././.
 Disegn.: L.B.
 Visto:

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

- Anno: dal 1993 • Sigla Motori: KDX
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA 3.0
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0001 0012
- › Complessivo Lambda Gas I.B. "S"

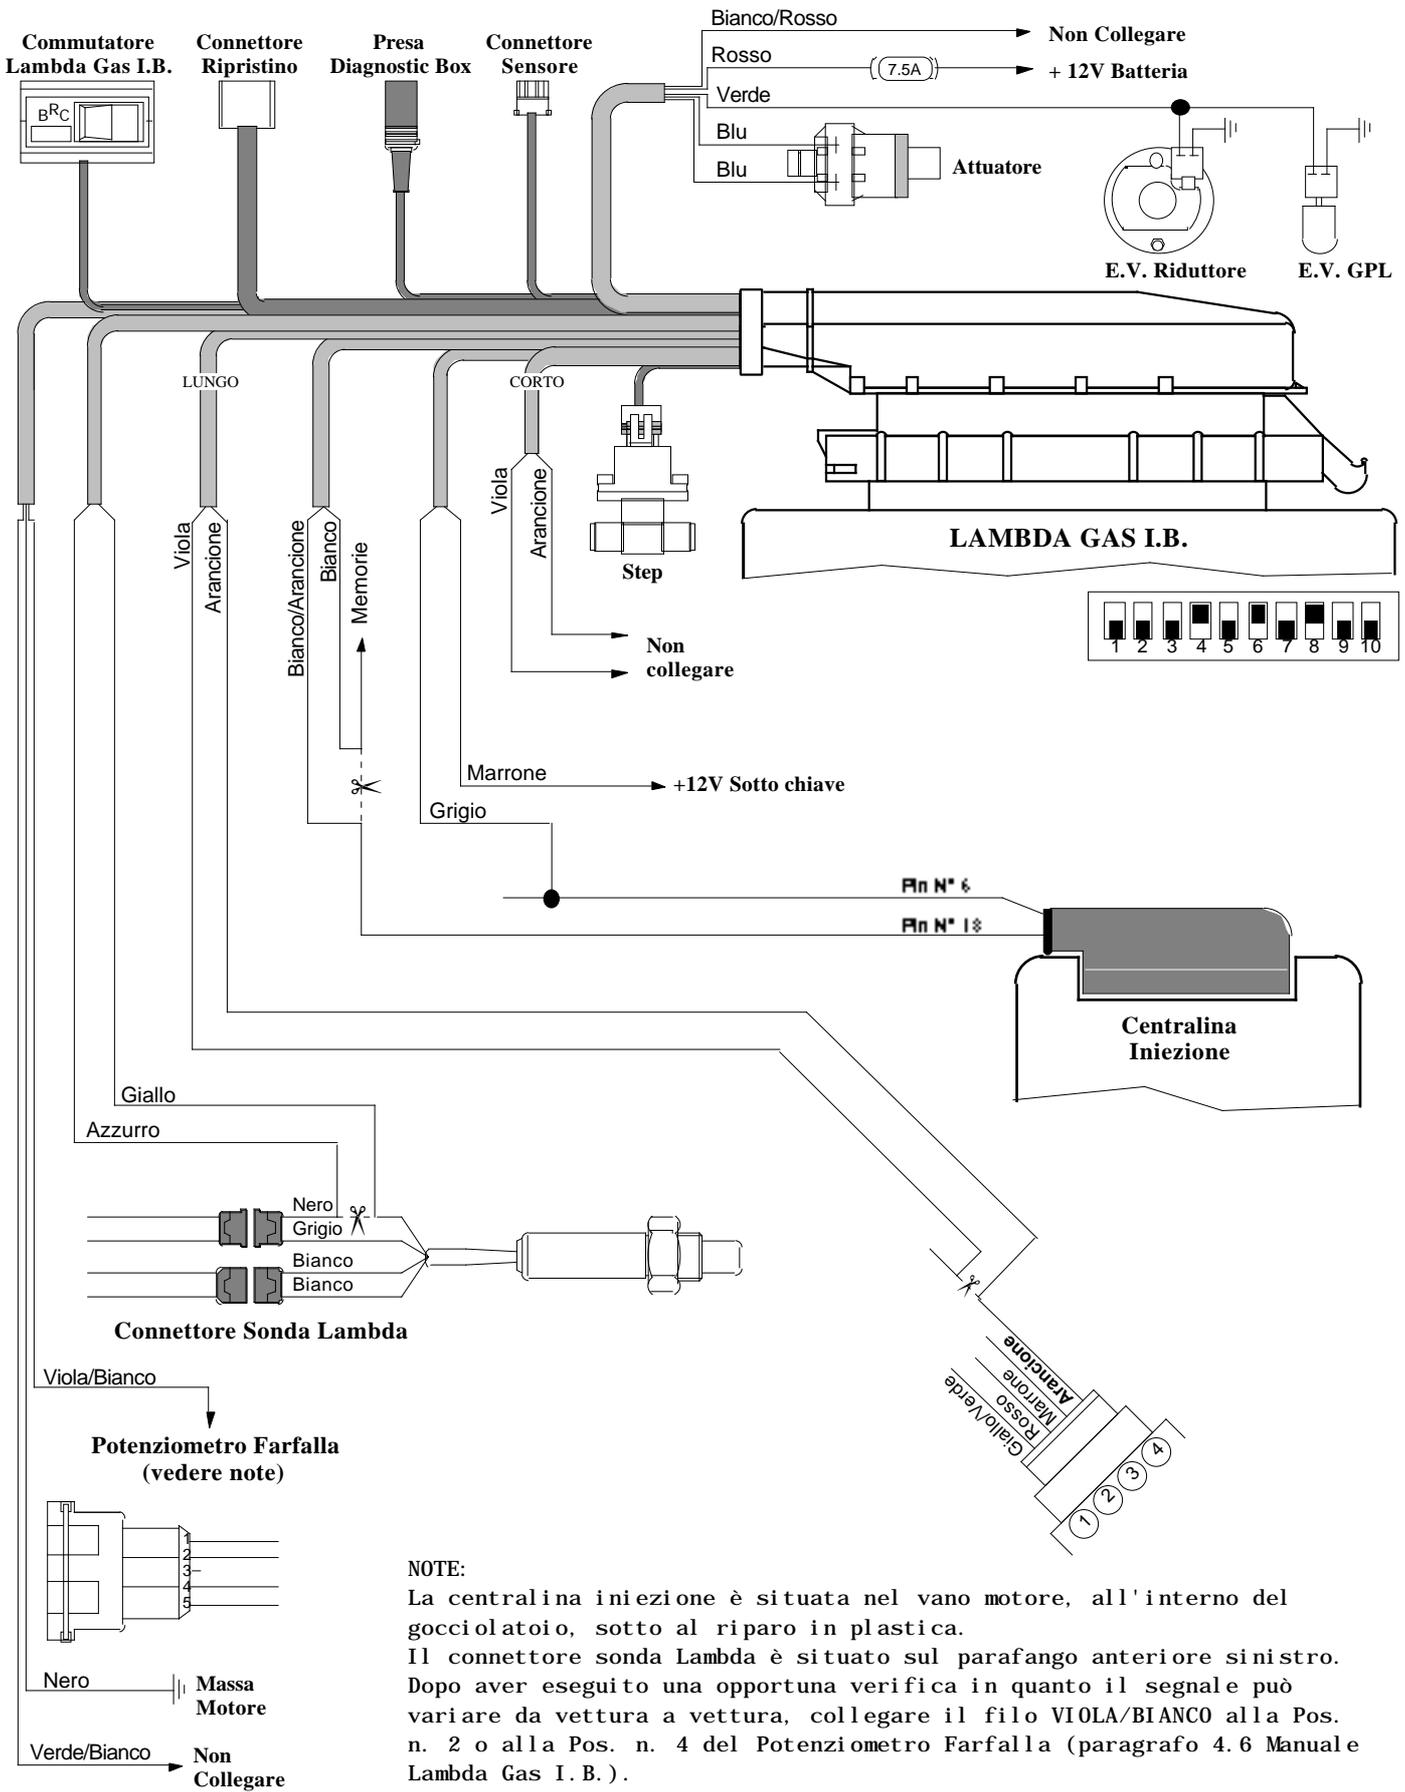

NOTE:
 La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno del gocciolatoio, sotto al riparo in plastica.
 Il connettore sonda Lambda è situato sul parafrangente anteriore sinistro.
 Dopo aver eseguito una opportuna verifica in quanto il segnale può variare da vettura a vettura, collegare il filo VIOLA/BIANCO alla Pos. n. 2 o alla Pos. n. 4 del Potenzimetro Farfalla (paragrafo 4.6 Manuale Lambda Gas I. B.).