

DAEWOO NEXIA 1.5i 8V - NEXIA 1.5i 16V

• Anno: 1995 • kW: 1.5i 8V = 75 - 1.5i 16V = 90

• Iniezione: elettronica multipoint IEFI-6 • Accensione: elettronica

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LB00001650 Metano

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano

› Commutatore ad incasso: 06LB00001999 › Dispositivo NP03 cod. 06LB00001094

› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)

› N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001

› N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030010

› Miscelatore GPL: 12MX00270002

› Miscelatore Metano: 12MM00270002

› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (VEDI NOTE).


Data: 03.11.97

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: //././.

Disegn.: F.M.

Visto:

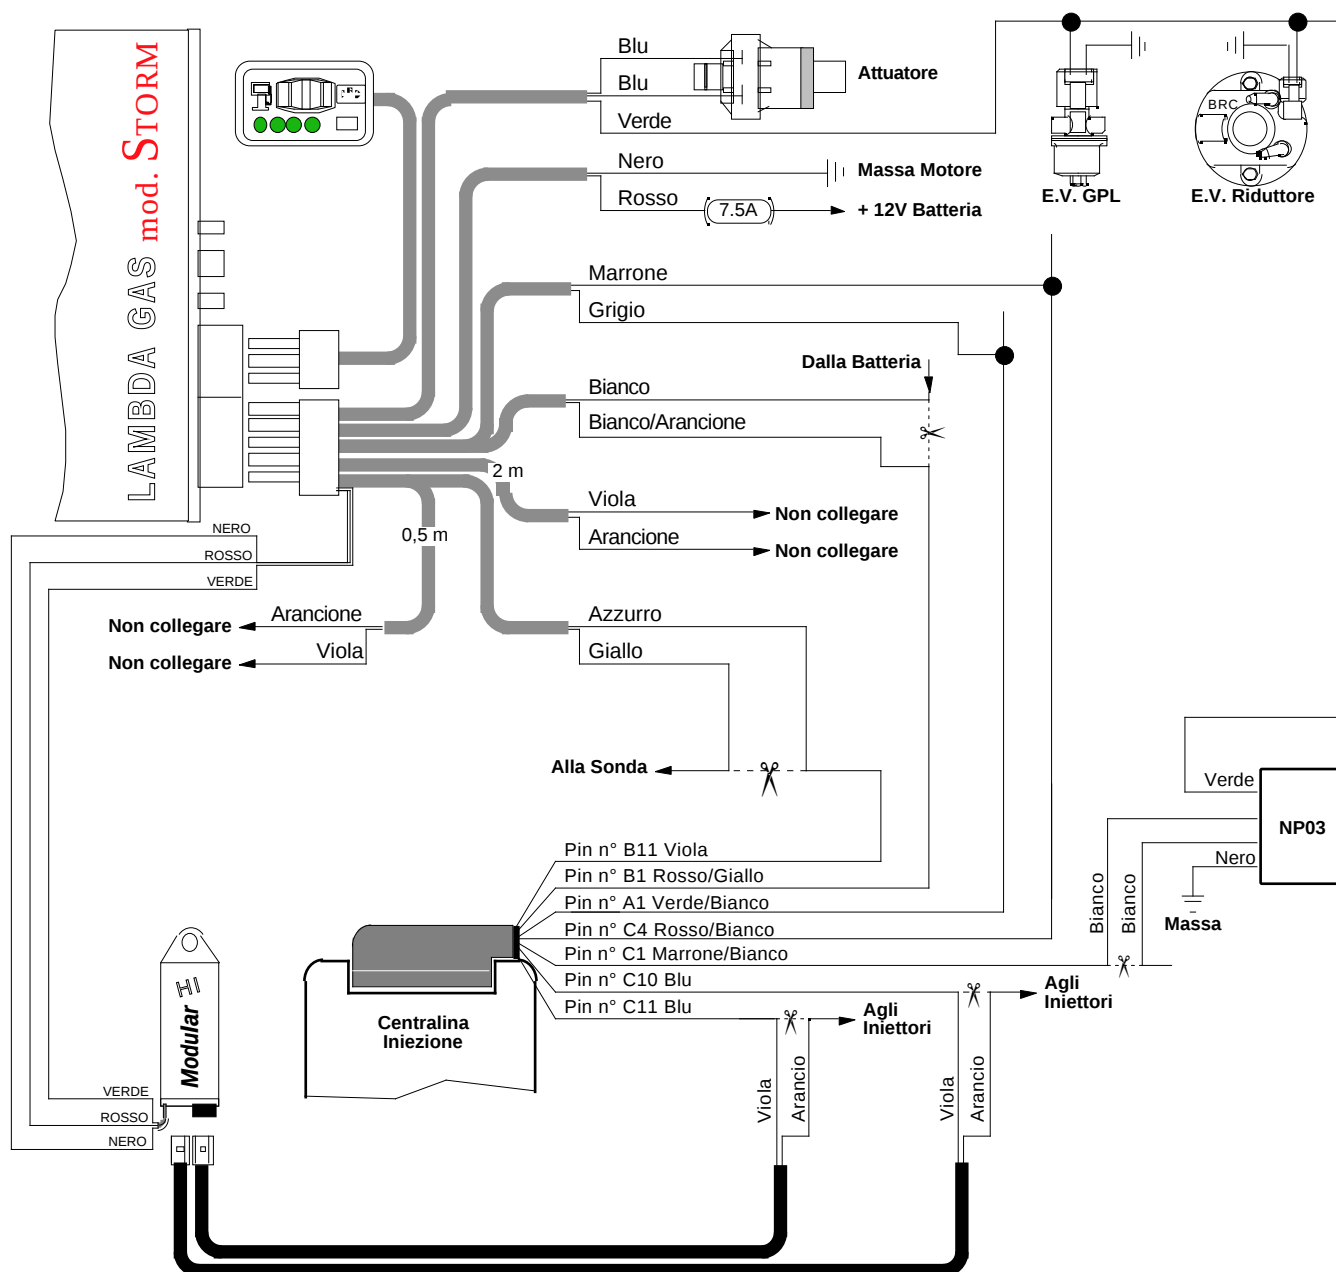

NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al riparo in plastica, sul montante della portiera destra.

Fili comando iniettori: Pin n° C10 Blu, Pin n° C11 Blu.

Segnale sonda lambda: Pin n° B11 Viola.

Filo memorie: Pin n° B1 Rosso/Giallo.

Giri motore: Pin n° A1 Verde/Bianco.

+12V Sotto chiave: Pin n° C4 Rosso/Bianco.

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.