


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE M	LME M
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	FD 08	FD 08 Met.
Relay	Relay	Relais	Relais	Timing (370)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

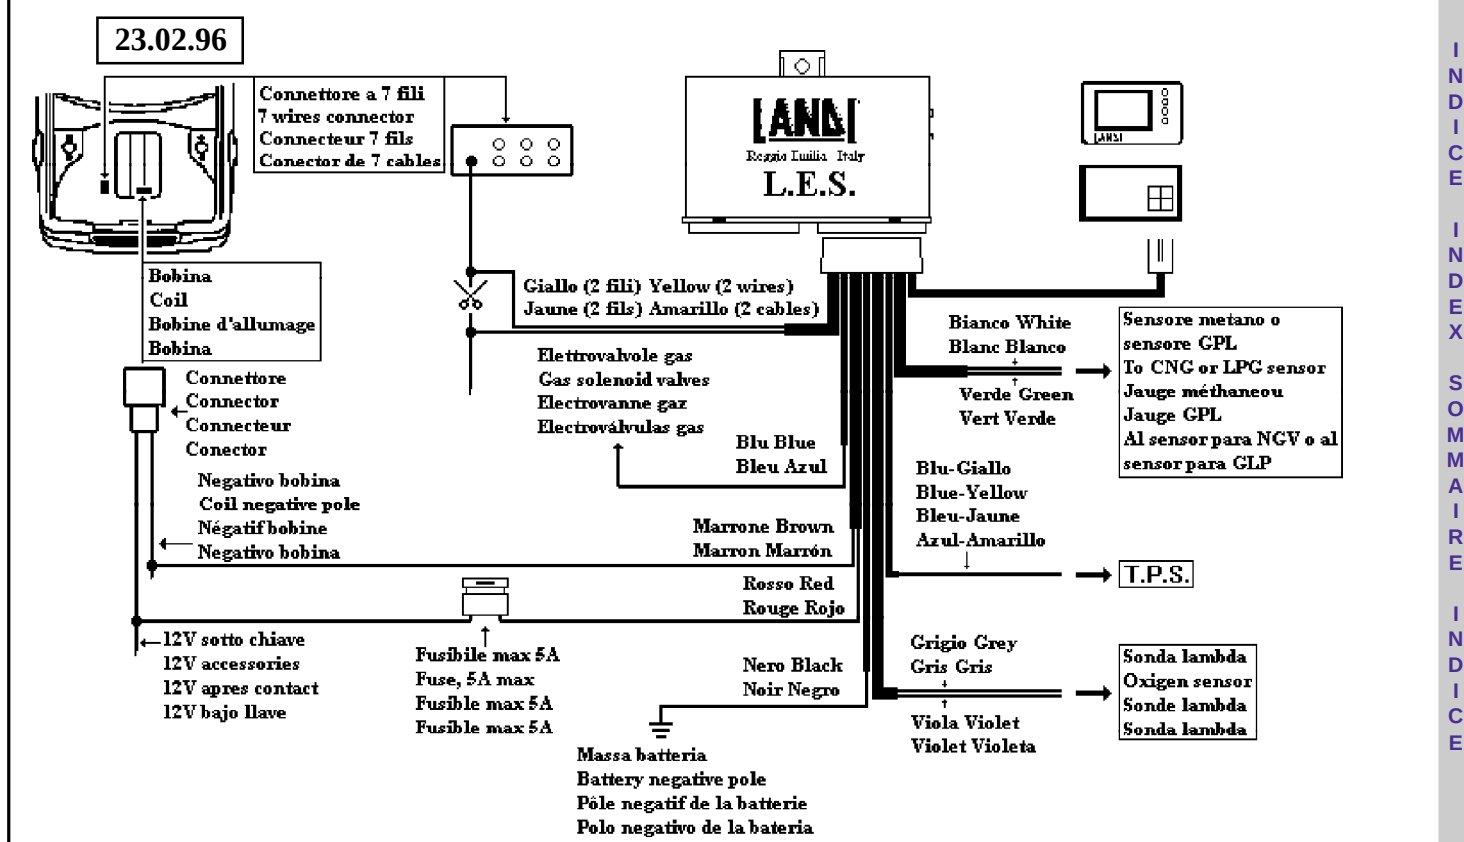

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo giallo.
 - Segnale T.P.S. sul filo n° 2, verde-bianco.
 - Per l'interruzione della spia consultare [MITSUBISHI VARIE - 1](#)
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. totale lt. 80.

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the yellow wire.
 - T.P.S. signal is on wire #2, green-white.
 - Check [MITSUBISHI VARIE - 1](#) for check engine lamp cutting.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG total tank.

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil jaune.
 - Signal TPS sur fil vert-blanc.
 - Pour l'interruption du voyant check engine voir [MITSUBISHI VARIE - 1](#)
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir G.P.L. total lt.80.

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
 - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable amarillo.
 - Señal T.P.S. en el cable verde-bianco.
 - Para la interrupción de indicador de avería ver [MITSUBISHI VARIE - 1](#)
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALES ADICIONALES**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP total lt.80.